

令和 3 年産大豆の放射性物質検査の結果について(第 4 報)

【要旨】

- 令和 3 年産大豆の放射性物質検査計画に基づき、4 検体について検査を実施し、以下の結果となりました。

検査結果一覧

No.	生産地	検体作成日	測定値（単位：Bq/kg）		
			放射性セシウム		
			Cs-134	Cs-137	計
1	盛岡市	11 月 22 日	不検出 ( $<4.6$ )	不検出 ( $<3.7$ )	不検出 ( $<8.3$ )
2	矢巾町	11 月 22 日	不検出 ( $<3.8$ )	不検出 ( $<3.6$ )	不検出 ( $<7.4$ )
3	金ケ崎町	11 月 25 日	不検出 ( $<3.9$ )	不検出 ( $<4.2$ )	不検出 ( $<8.1$ )
4	陸前高田市	11 月 25 日	不検出 ( $<4.2$ )	3.1	3.1

(参考) 食品衛生法上の基準値（一般食品）放射性セシウム（Cs-134 と Cs-137 の計）：100Bq/kg

(注 1) 「測定値」欄の（ ）内は検出限界値

（「検出限界」は、測定において放射性物質を検出できる最小値のことです。放射性物質の特性として、同じ機器による測定でも検体ごとに検出限界値は変動します）


(注 2) 検査機関：日本環境科学㈱

(注 3) 測定機器：ゲルマニウム半導体検出器

担当：農産園芸課 水田農業担当 佐々木

Tel 019-629-5708 Fax 019-651-7172

【参考】令和3年産大豆の放射性物質検査の実施状況

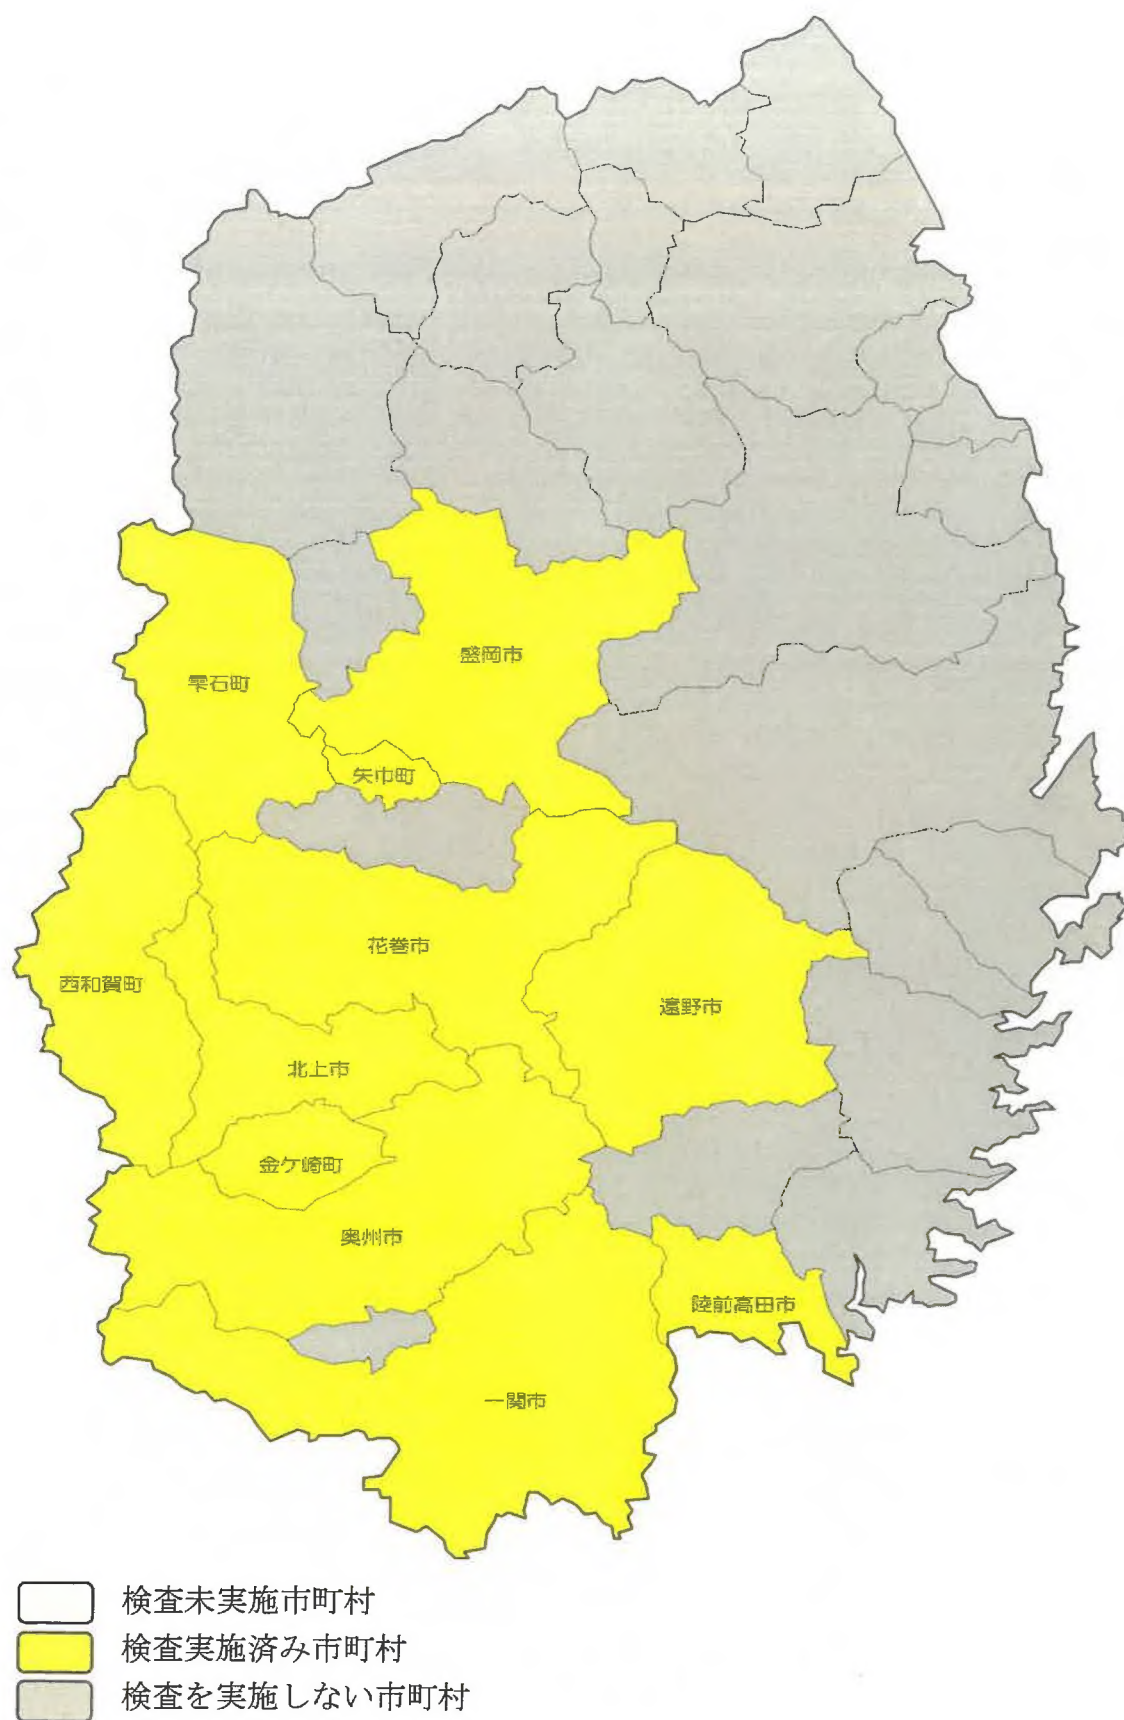

※ 令和3年度は検査結果判明前の出荷自粛は実施しておりません。